


SCHEMAT WYKOPU KANALIZACJI SANITARNEJ

Wykop szalowany - grunt suchy

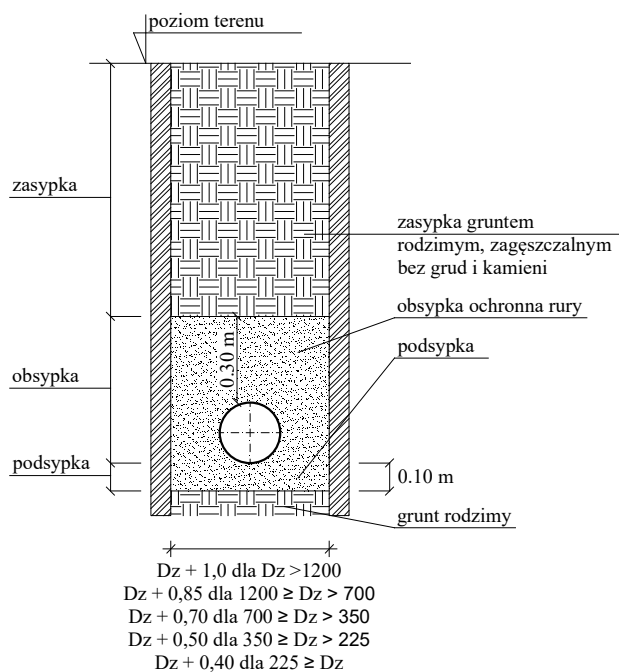

Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu $\leq 1,75$ m - 0,80 m.
2. Przy głębokości wykopu $> 1,75$ i $\leq 4,0$ m - 0,90 m.
3. Przy głębokości wykopu $> 4,0$ m - 1,00 m.

PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT		
REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Karakule, gm. Supraśl dz. geod. 1382		
NAZWA RYSUNKU		
SCHEMAT WYKOPU KANALIZACJI SANITARNEJ		
NUMER RYSUNKU	SKALA	DATA
5	-	07.02.2023r.
Zespół projektowy		podpis
Projektant	mgr inż. Robert Dryl upr. PDL/0038/PWOS/06	