
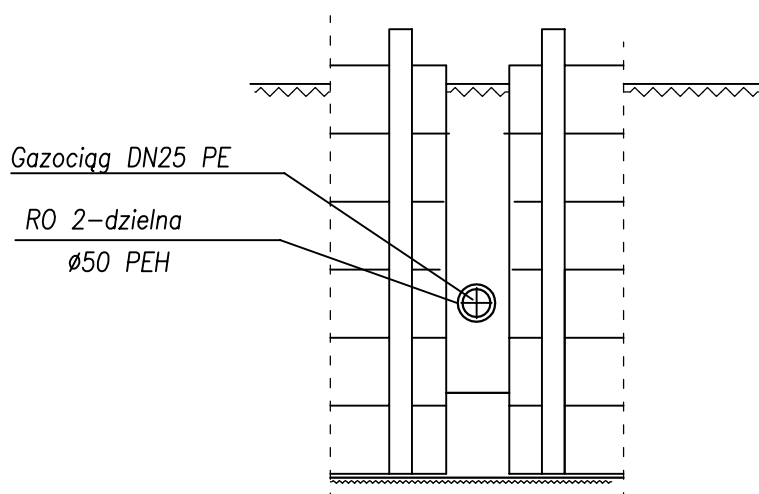


## UWAGA

Wykop wykonywać ręcznie aż do odsłonięcia gazociągu, następnie zamontować RO, i ostrożnie wykonywać dalsze prace

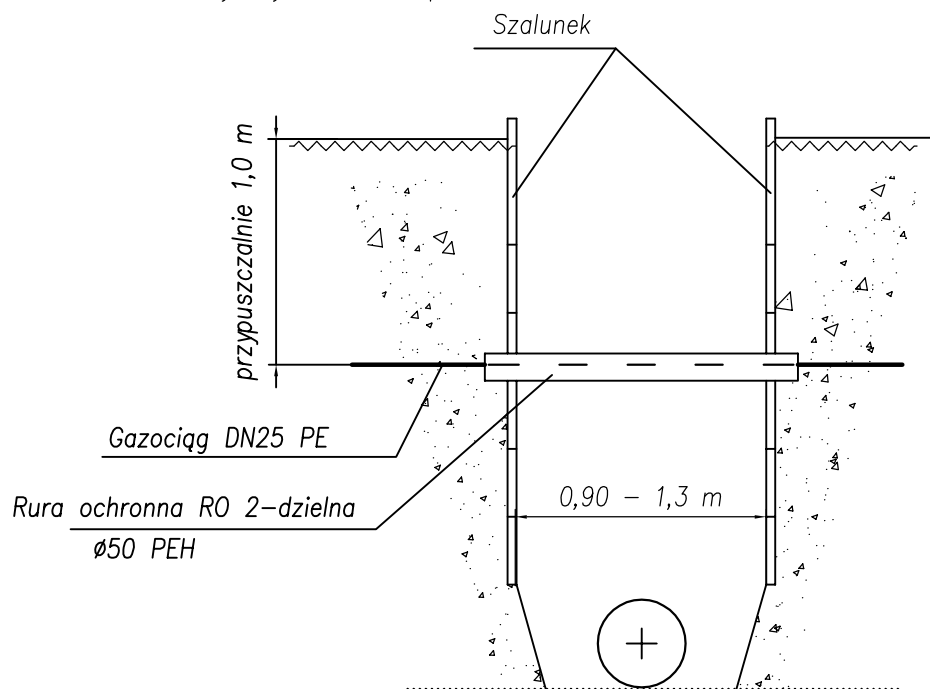

Przedmiot rysunku	Zabezpieczenie przyłączy gazowych i wodoc. na czas budowy sieci KD		
Adres	Ul. Młodzieżowa w Grabówce		
Opracowanie (nazwa)	P.w. kanalizacji deszczowej		
Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia ciepłne, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.	2005-12-	
Skala	Nr arkusza	6	Strona w projekcie