


Przekrój wykopu pod ułożenie kanalizacji deszczowej

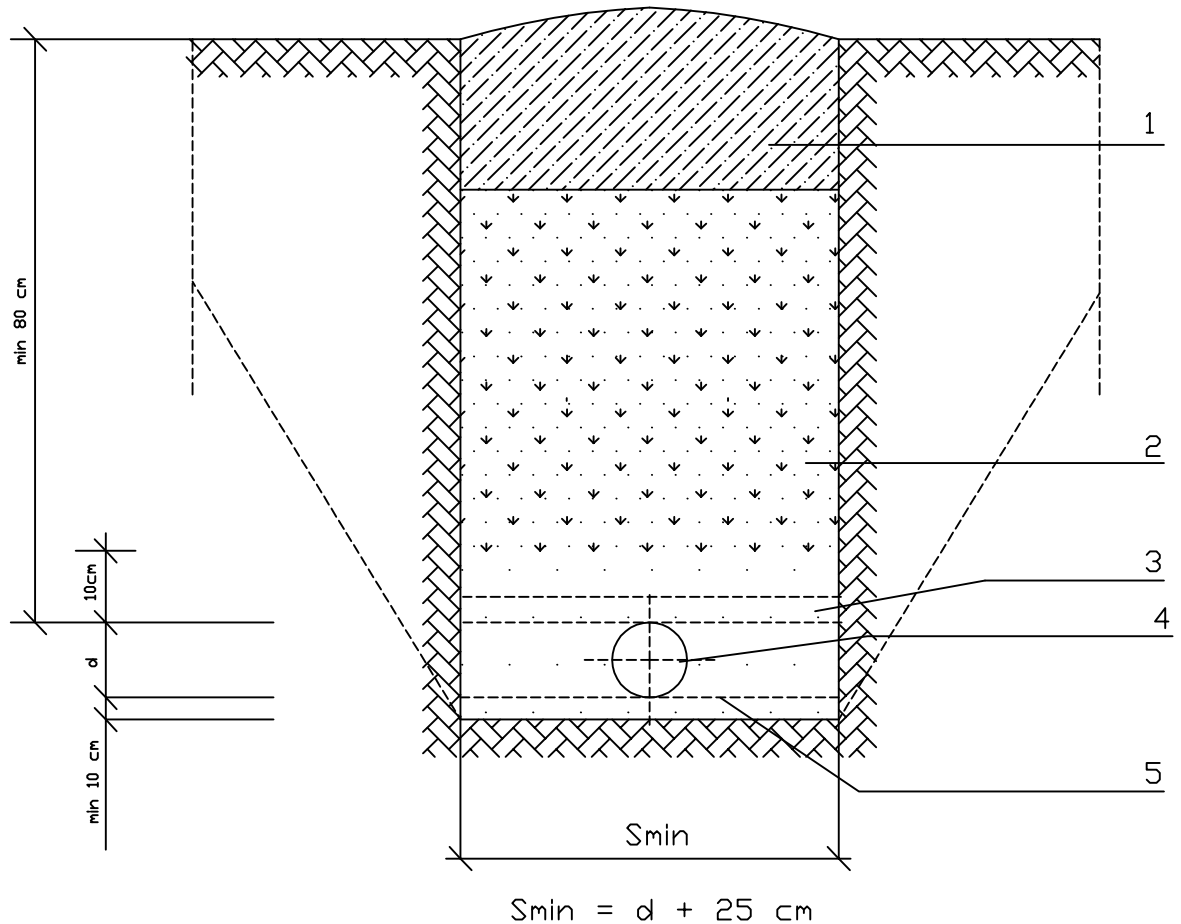

1. Warstwa ziemi.
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.10cm.
4. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej.
5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

Branża: Sanitarna			
Obiekt: Ulica Henrykowska w Henrykowie			
Główny projektant: Geoconstruct Sp. z o.o. NIP 7393710586; KRS 0000315387 10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7, tel. +48895213903 fax. +48895213904			
Rysunek: Przekrój wykopu			
Projektant inż. Mikołaj Fiedoruk	Nr upr. BŁ-198/89 BŁ-234/76	Podpis:	Nr rys. C
Współpraca: inż. Mariusz Walko	Nr upr.	Podpis:	Data: Listopad 2011